

Miljøfyrtårnsrapport 2024

Hovedkontor Rissa




en **LØKALBANK™**

Resultater og mål

⚡ Klimaregnskap

Klimagassutslipp fra scope 1, 2 og 3

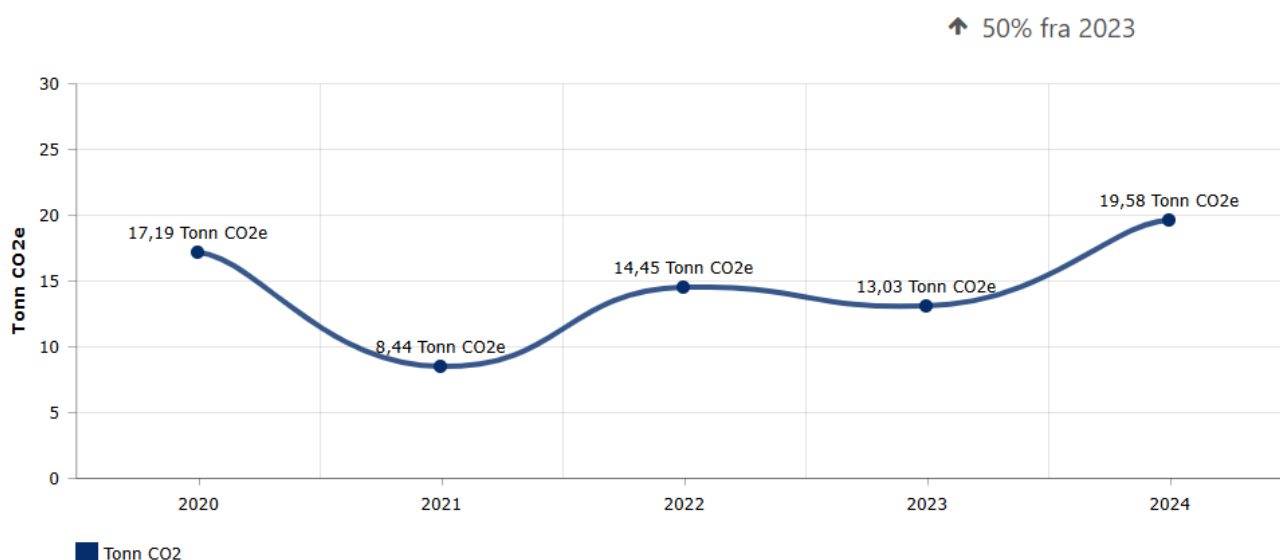

I dette diagrammet er klimagassutslippet for elektrisitet beregnet etter lokasjonsbasert metode. Diagrammet viser utslipp av fossilt CO2 og sterke klimagasser, men inkluderer ikke biogent CO2.

Økningen fra 2023 til 2024 gjelder rapportering i Scope 1 – drivstoff hybride kjøretøy leaset av banken er inkludert i rapporteringen

Naturmangfold og arealbruk

🗨 Gjennomførte tiltak og kommentarer til dataene

ESG risiko er ivarettatt gjennom vår policy for bærekraft og samfunnsansvar. Banken vurderer klimarisiko i kredittsaker til bedriftsmarkedet. Banken rapporterer kvartalsvis til styret og ledelse på klimarisiko i porteføljen. Banken har i 2024 gjennomført dobbel vesentlighetsanalyse som grunnlag for å avdekke hvordan banken påvirker omgivelsene, og hvordan omgivelsene påvirker banken.


Vann

Gjennomførte tiltak og kommentarer til dataene

Ikke noe krav fra lokal vannleverandør om at det skal være vannmåler på bygget.

Arbeidsforhold i virksomheten

Sykefravær i prosent

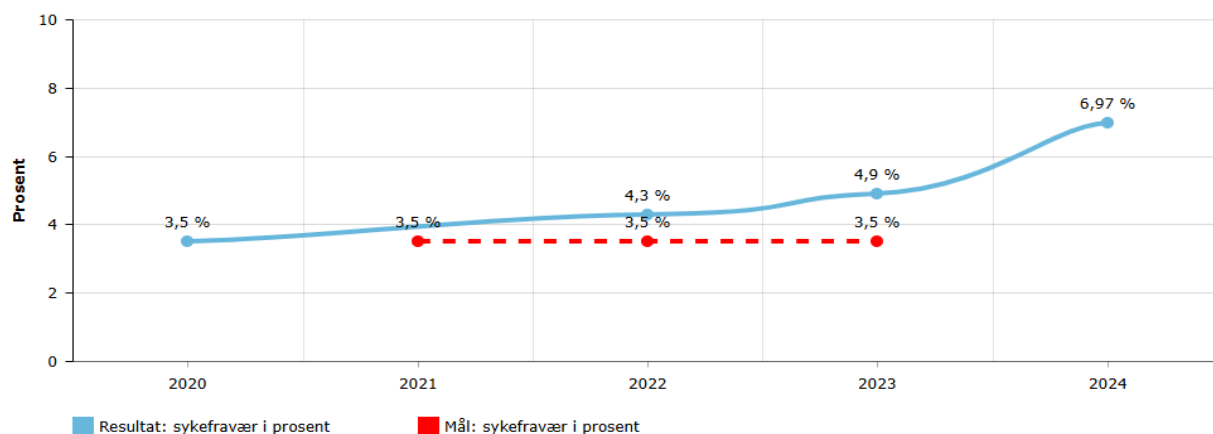


Gjennomførte tiltak og kommentarer til dataene

Banken jobber kontinuerlig med arbeidsmiljø og HMS. Det er gjennomført vernerunde og MTI i 2024. Banken har gjennomført et eget prosjekt for å utvikle arbeidsmiljøet og skape trivsel blant ansatte. Banken har også hensyntatt de ansattes behov i ombygging til åpent aktivitetsbasert kontorlandskap.


Klimagassutslipp

Energiforbruk

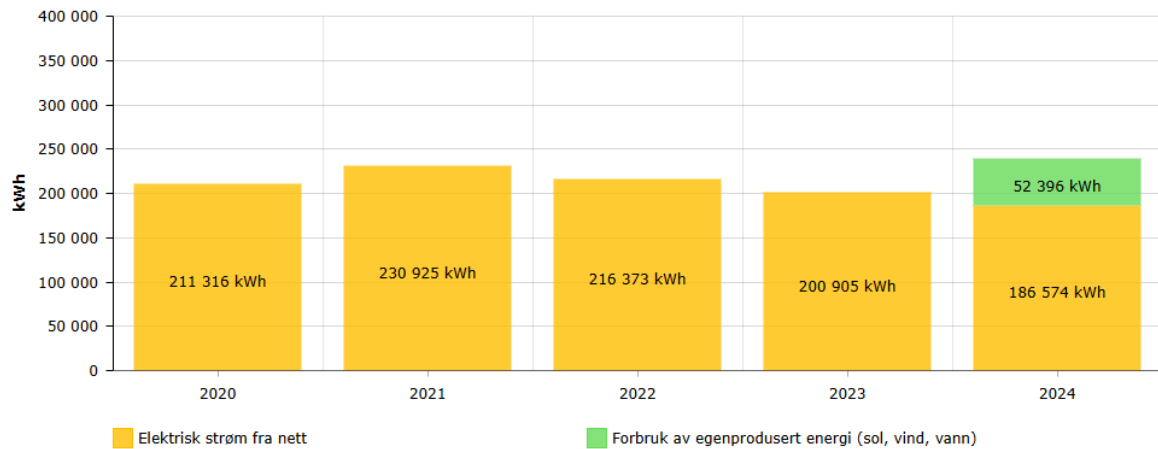


Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klimateknikk/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimateknikk-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/>


Elektrisitet/varme eksportert til nett

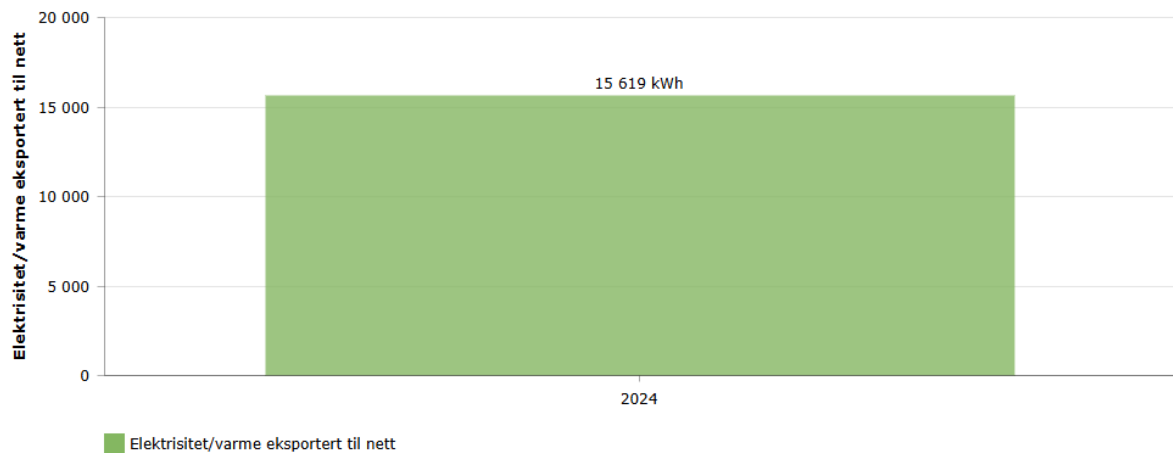

Energiforbruk pr. kvadratmeter

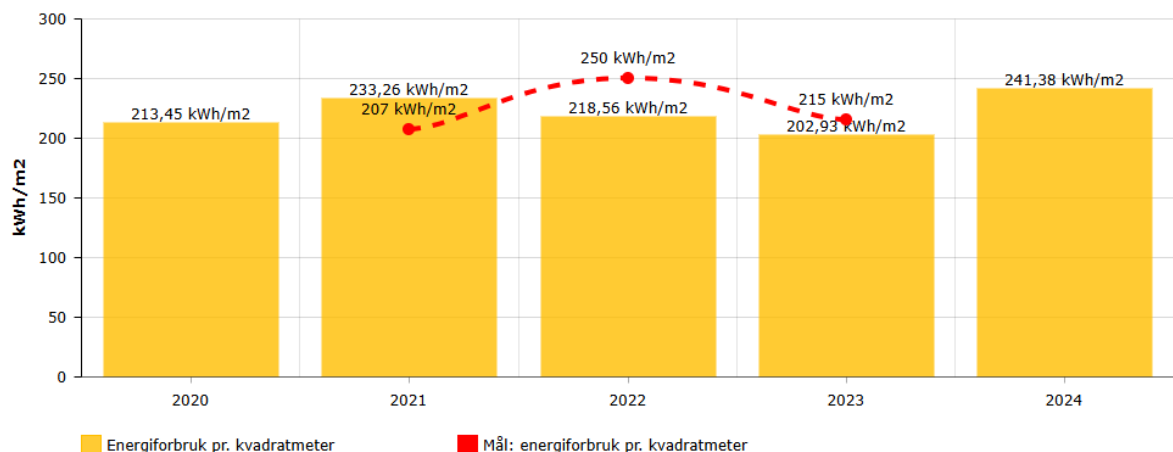


Antall kjørte kilometer

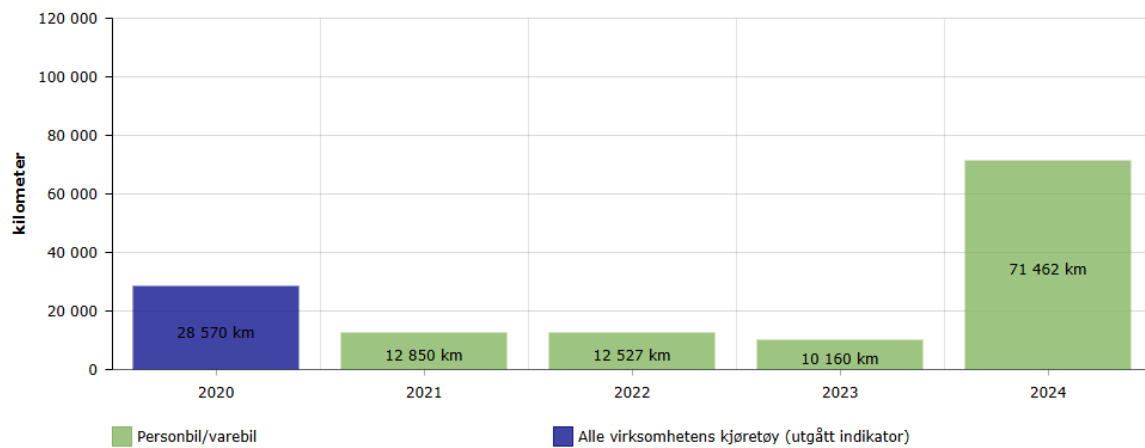


Strømforbruk

↑ 30% fra 2023

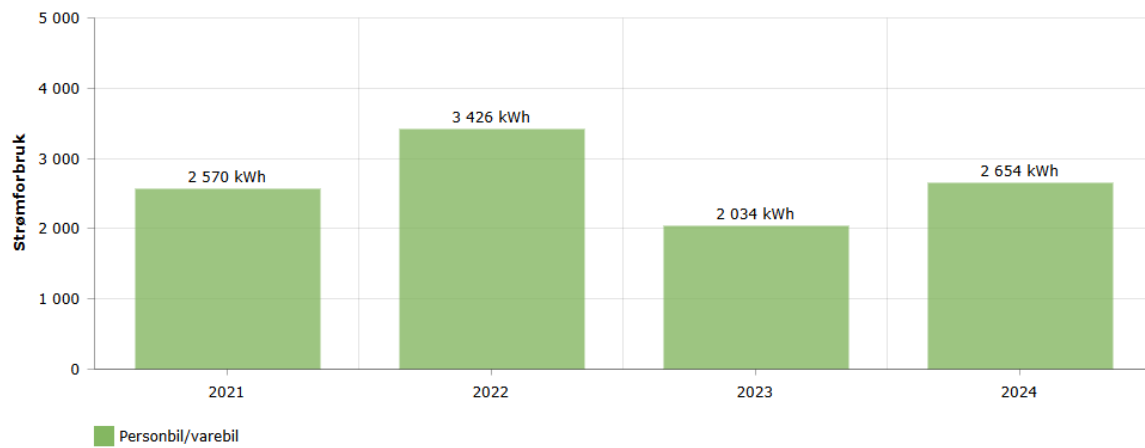


Drivstofforbruk, totalt

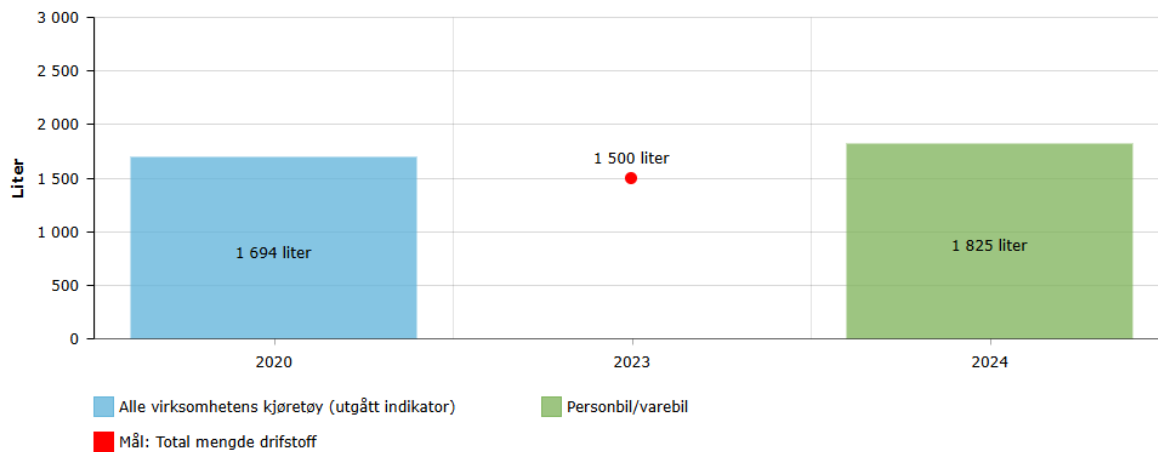

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter


Drivstofforbruk per mil

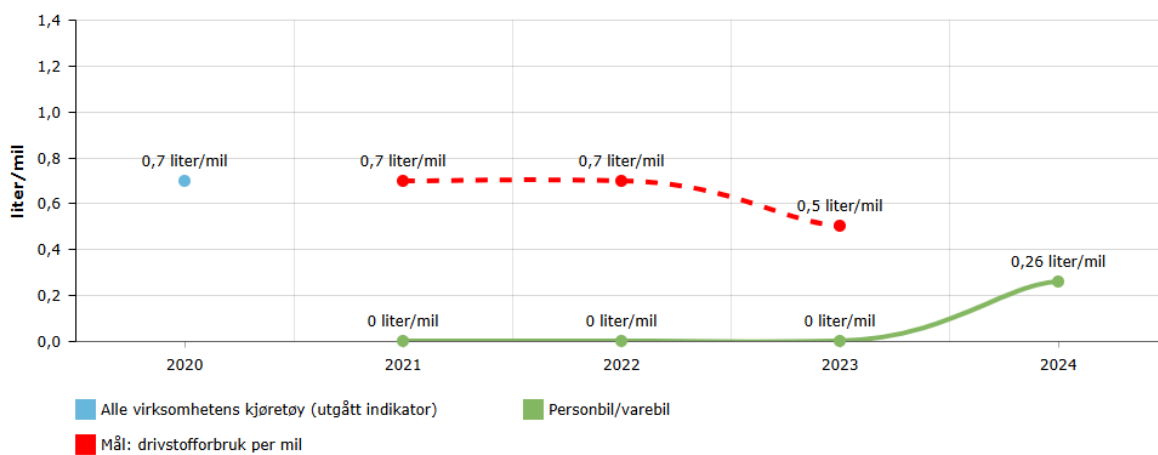

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.


Klimagassutslipp fra flyreiser

↑ 12% fra 2023

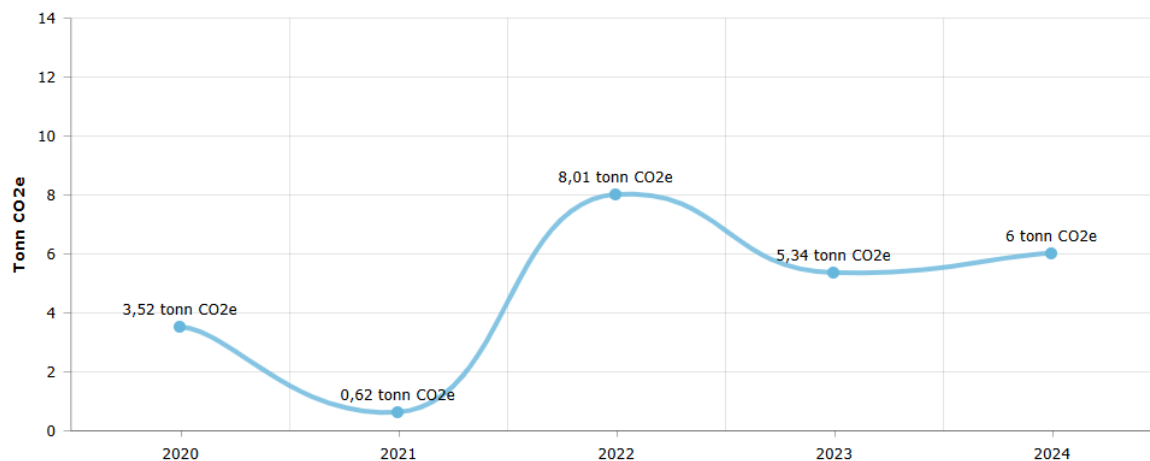


Årlig omsetning

↑ 4% fra 2023

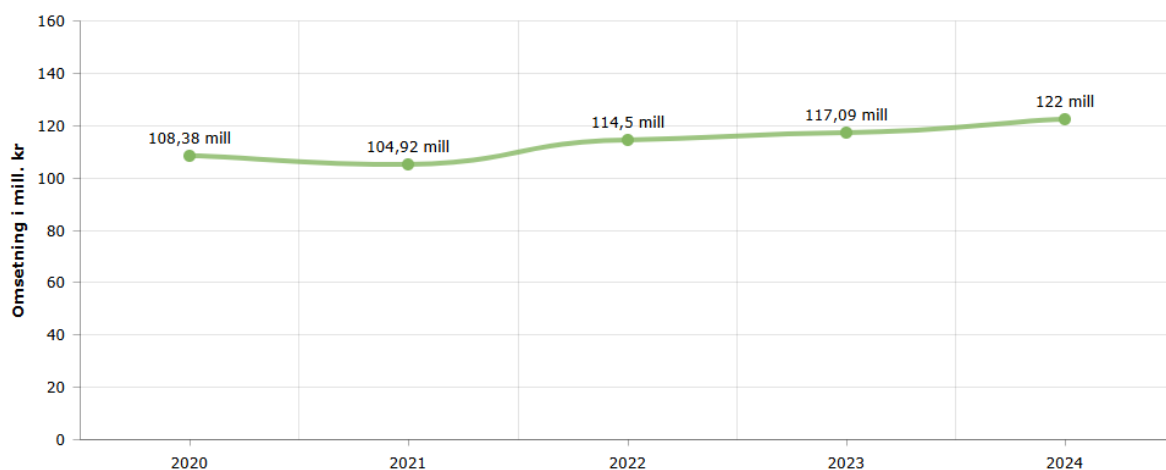

Antall årsverk for rapporteringsåret


↓ -7% fra 2023

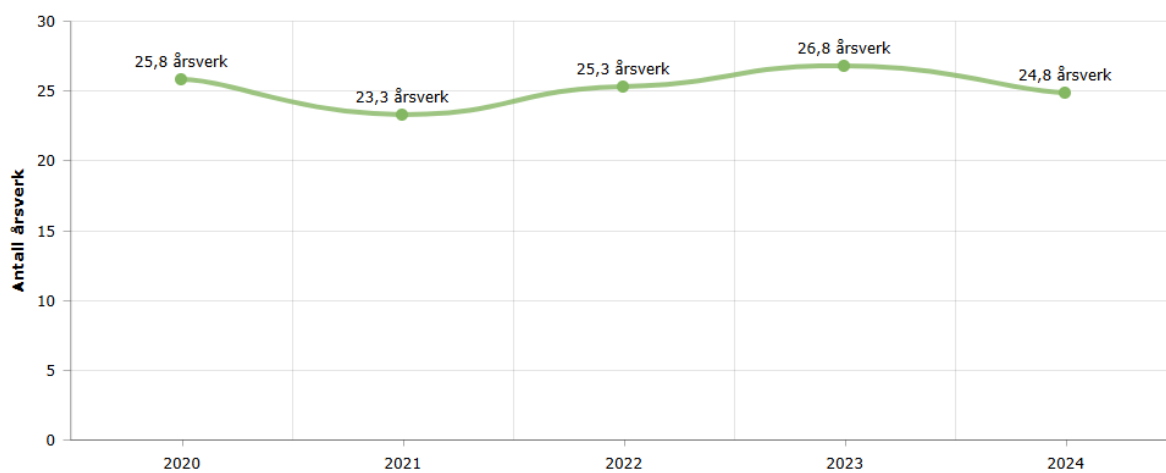


Tallet skal være et gjennomsnitt for året

Ressursbruk og sirkulærøkonomi


Sorteringsgrad

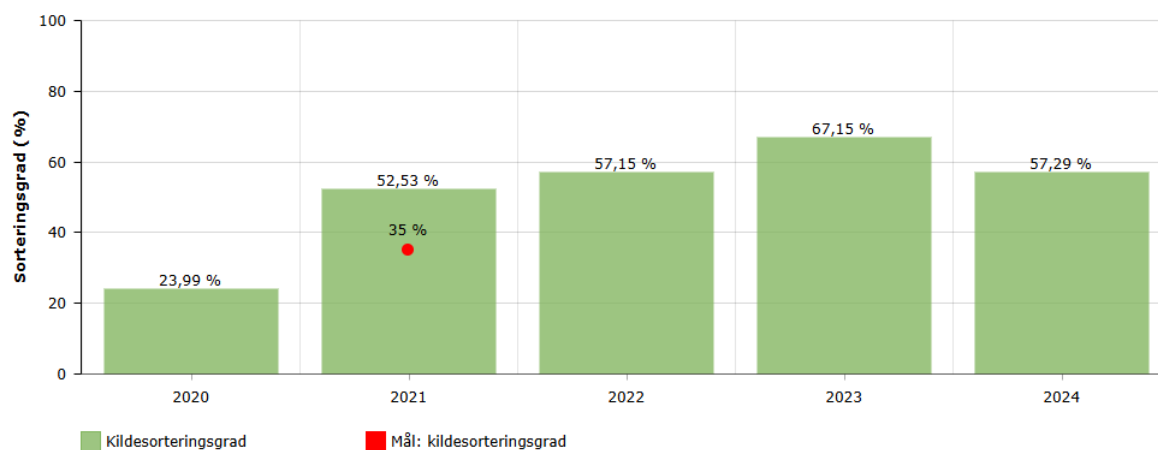


Totalt avfall

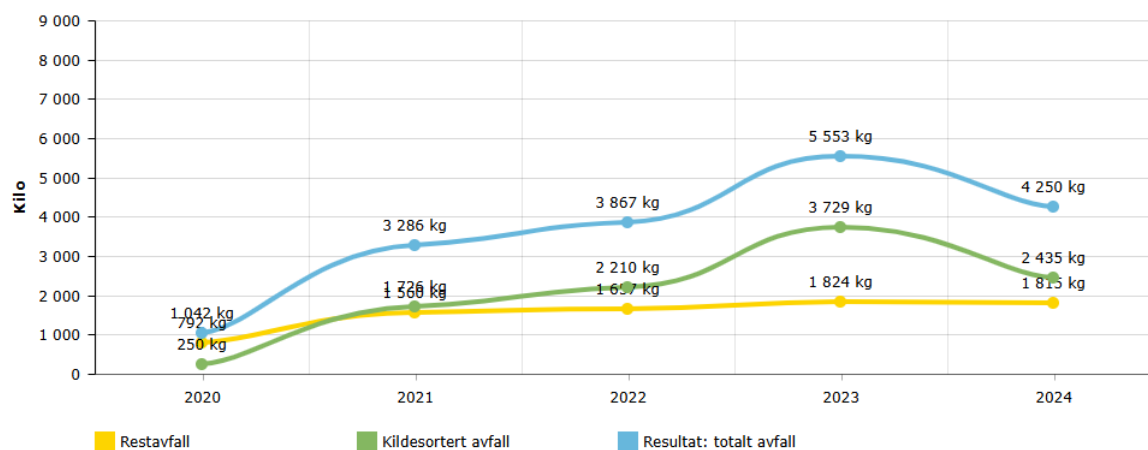

Avfallsmengder per avfallskategori

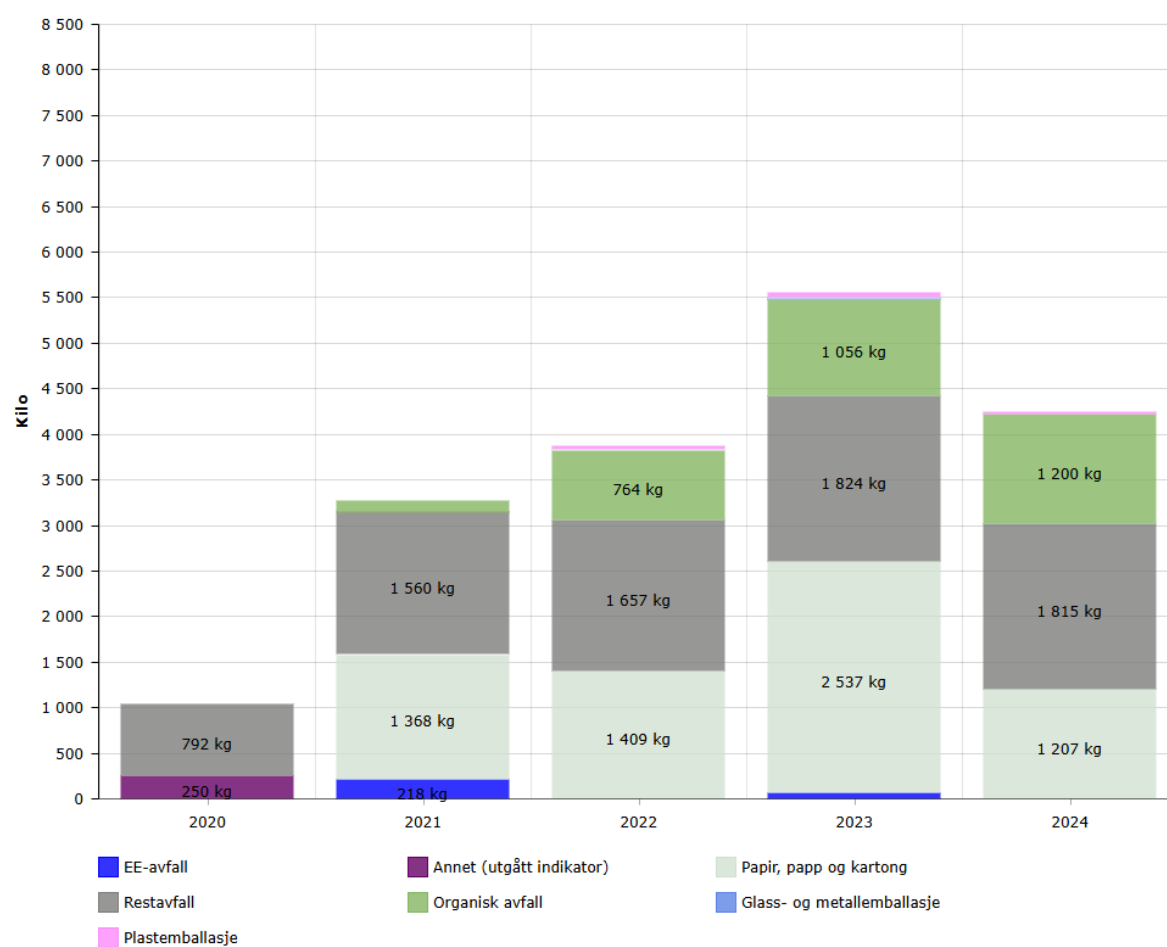

Total mengde forbrukt papir

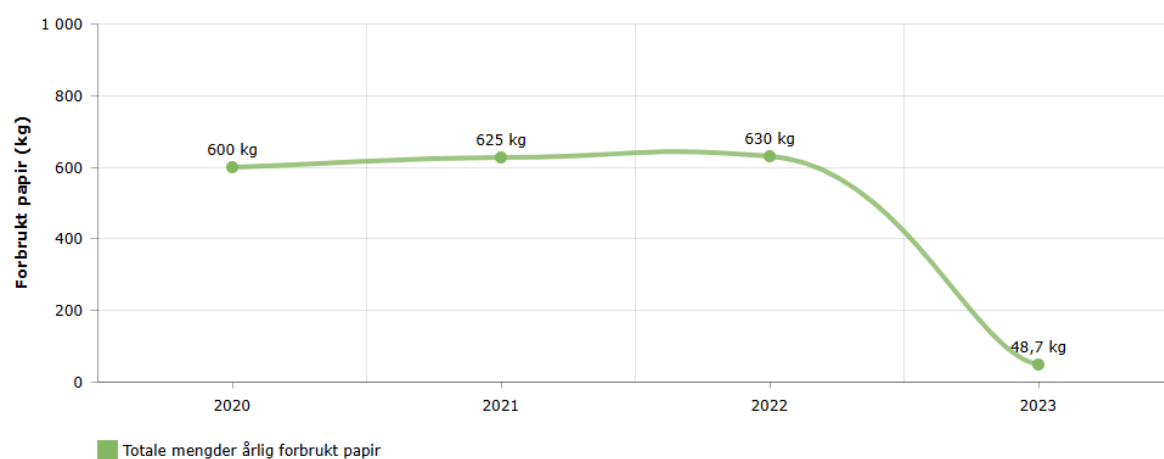



SERTIFIKATNUMMER	12093
UTSTEDT	31.10.2024
GYLDIG TIL	31.10.2027

SERTIFIKAT

Stadsbygd Sparebank avd. Rissa

Rådhusveien 21, 7100 RISSA

Sertifikatet omfatter også følgende enheter:

Stadsbygd Sparebank avd. Trondheim

Virksomheten oppfyller følgende kriteriesett:

- 0 A Felleskriterier, privat og statlig
- 99 Bank og Finans

Sertifikatet dokumenterer at virksomheten har etablert et miljøledelsessystem og oppfyller strenge kriterier innen avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport og arbeidsmiljø. Det stilles krav til forankring og målrettet forbedringsarbeid. Miljøeffekten skal årlig innrapporteres og offentliggjøres. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU i henhold til artikkel 45 i regulativ 1221/2009.

Sertifikatet er utstedt av

A handwritten signature in blue ink, reading "Line Vikersveen".

Line Vikersveen

Daglig leder, CertNor AS

Kontrollert av Certnor AS: Ja

